

# 9C6



## Termostato limitatore a contatto - taratura fissa con riarmo manuale

sensores a dilatazione di liquido applicato su tubazioni o boiler

## Contact Limiter thermostat - fixed calibration with manual reset

liquid filled sensing element mounted on water-pipes or boilers

## Anlege Temperaturbegrenzer - fest eingestellt mit Rückset Taste

Flüssigkeit gefühlten Fühler Element auf Röhren oder Kessel montiert

## Thermostat limiteur applique - étalonnage fixe avec réarmement manuelle

Elément sensible à dilatation de liquide appliqué sur tube ou chaudière

## Termostato limitador a contacto - calibración fija con reset manual

sensor a dilatación de líquido aplicado sobre tubos o calderas

### Dati tecnici

Campo di lavoro	Min.50 - Max.100°C
Tolleranza	+0 -6°C
Differenziale	15÷25°C
Limite temperatura testa di comando	T 85
Grado di protezione	IP40
Portata contatti (C-1)	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Portata contatti (C-2)	contatto di servizio
Tensione impulsiva nominale	4 kV
Tipo di azione	1B
Messa a terra del dispositivo	morsetti a vite
Utilizzare cavi resistenti al calore	T140
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando	2
Omologhe	ENEC 03 -  0497

### Datasheet

Operating range	Min.50 - Max.100°C
Tolerance	+0 -6°C
Differential	15÷25°C
Temperature limit of thermostat head	T 85
Degree of protection	IP40
Contact rating (C-1)	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Contact rating (C-2)	service contact
Rated impulsive voltage	4 kV
Type of action	1B
Device earthing	screw clamp
To be used heat resistant cables	T140
Pollution level of the control device	2
Approvals	ENEC 03 -  0497

### Technische Merkmale

Arbeitsbereich	Min.50 - Max.100°C
Toleranz	+0 -6°C
Schalt Differenz	15÷25°C
Maximum Temperatur vom Thermostatkopf	T 85
Schutzgrad	IP40
Kontakt Belastung (C-1)	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Kontakt Belastung (C-2)	Hilfs Kontakt
Nominale Stoss Spannung	4 kV
Aktionstyp	1B
Erdanschluss	Schraubklemme
Wärmebeständige Kabel verwenden	T140
Verschmutzung Stand des Regelgeräts	2
Zulassung	ENEC 03 -  0497


### Caractéristiques Techniques

Température de travail	Min.50 - Max.100°C
Tolérance	+0 -6°C
Différentiel	15÷25°C
Limite de température de la tête du thermostat	T 85
Degré de protection	IP40
Pouvoir de coupure (C-1)	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Pouvoir de coupure (C-2)	contact de service
Tension d'impulsion nominale	4 kV
Type d'action	1B
Mise à terre du dispositif	borne à vis
Utiliser des câbles résistants à la chaleur	T140
Situation de pollution de l'appareil de commande	2
Homologation	ENEC 03 -  0497

### Características técnicas

Intervalo de trabajo	Min.50 - Max.100°C
Tolerancia	+0 -6°C
Diferencial	15÷25°C
Limite de temperatura cabeza del termostato	T 85
Grado de protección	IP40
Capacidad contactos (C-1)	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Capacidad contactos (C-2)	contacto de servicio
Tensión impulsiva nominal	4 kV
Tipo de acción	1B
Conexión a tierra del dispositivo	terminal a tornillo
Utilizar cables resistentes al calor	T140
Situación de polución del mecanismo de comando	2
Homologaciones	ENEC 03 -  0497

### Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones

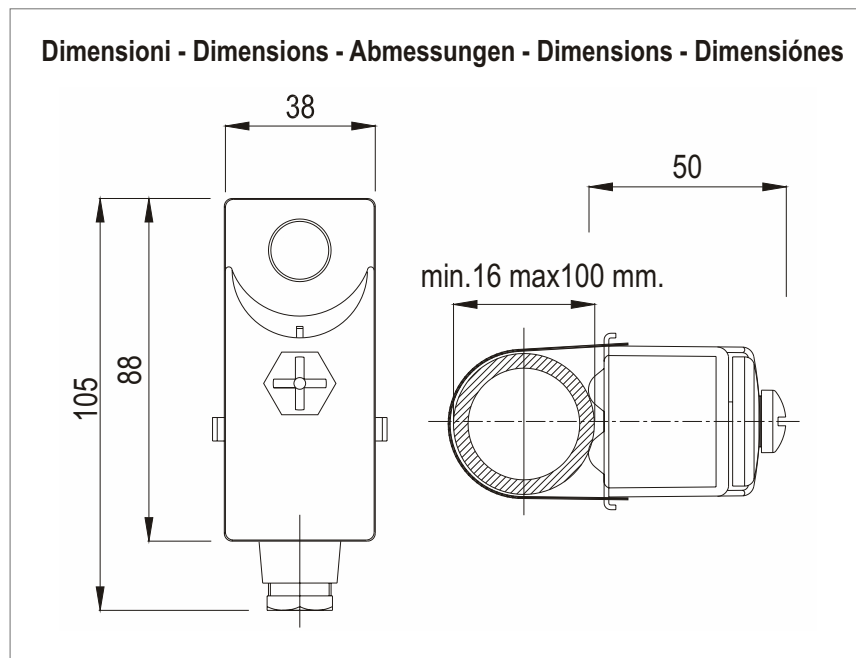

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Deve essere consegnata agli appositi centri di raccolta differenziata, oppure, in alternativa, può essere consegnata all'atto dell'acquisto di una nuova analoga apparecchiatura ai rivenditori che forniscono il servizio di raccolta. Smaltire correttamente questa apparecchiatura permette di salvaguardare e tutelare l'ambiente, proteggere la salute umana e ridurre lo spreco delle risorse naturali. Il simbolo evidenziato "bidone della spazzatura mobile barrato" e riportato anche sull'apparecchio significa che il prodotto deve essere oggetto di smaltimento differenziato.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC

This appliance must not be disposed as unsorted municipal waste. It must be returned to suitable separate collection points, or, as an alternative, it can be hand over, while buying a new analogous appliance, to the retailers which provide a collecting service. Returning this appliance in the correct way allows to preserve, protect and improve the quality of the environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally. The featured symbol "a crossed-out wheeled bin", also visible on the appliance itself, indicates that the product is subject to separate collection.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG RICHTLINIE 2002/96/EC

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu den eigens eingerichteten Sammelstellen oder alternativ beim Kauf eines ähnlichen neuen Gerätes, bei den Fachhändlern die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschlichen Gesundheit und erlaubt hinzu eine Einsparung an Energie und Natürlichen Ressourcen. Die am Gerät angegebene Kennzeichnung "einer durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet dass das Produkt getrennt zu Entsorgen ist.

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EG

Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à un centre de collecte sélectif ou en alternative peut être remis, avec l'achat d'un nouvel appareil analogue, auprès d'un revendeur assurant ce service. Éliminer correctement cet appareil permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé et permet de récupérer des énergies et des ressources naturelles. Le symbole indique sur l'appareil "un caisson à ordures barré" signifie que l'appareil fait l'objet d'une collecte sélective.

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGUN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE


Estos Aparejos no deben ser eliminados como desechos urbanos. Tienen que ser entregados a centros específicos de recogida diferenciada u de otra parte pueden ser entregados a los negociantes que disponen de un servicio de recogida de aparejos utilizados en el momento en el que se efectúe la compra de un nuevo producto similar. Eliminar estos aparejos correctamente ayuda a eliminar posibles consecuencias por el ambiente, protege la salud humana y ayuda a reducir el utilizo de recursos naturales. Para puntualizar esta obligación sobre este producto aparece un símbolo figurante un "contenedor de basura móvil tachado" y esto significa que el producto debe de ser eliminado por separado.



## INSTALLAZIONE

### ⚠ATTENZIONE!

Le operazioni di installazione di seguito descritte devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato rispettando le norme di sicurezza e le disposizioni delle leggi vigenti.



Verificare che i dati di targa dell'apparecchio (tensione di alimentazione, portata contatti, ecc..) siano idonei alle condizioni di installazione.

1 Allentare la vite **A**, e quindi rimuovere il coperchio

2 Effettuare i collegamenti elettrici utilizzando gli appositi morsetti

### Morsetti:

- 1 ...apre il circuito all'aumentare della temperatura
- 2 ...chiude il circuito all'aumentare della temperatura
- C ...comune

3 Rimontare il coperchio serrando la vite **A**

4 Servirsi della molla **B** in dotazione per assicurare l'apparecchio al tubo

5 Per riarmare il termostato, premere il pulsante con utensile ( $\varnothing$  max 2,7mm) attraverso il foro del tappo **A**


Nota: Riarmo permesso per temperature inferiori a  $T_{setpoint} - 15^{\circ}\text{C}$

Per una corretta installazione è consigliabile applicare della pasta termica tra il sensore e il tubo

## INSTALLATION

### ⚠WARNING!

The installation procedure described as follow must be performed exclusively by qualified personnel in respect to the security norms and dispositions of the current standards.



Verify that the thermostat technical data (power supply, contact rating, etc..) are suitable to the installation conditions.

1 Untighten the screw **A**, and then remove the shell

2 Carry out the connections using the appropriate screw terminals

### Terminals:

- 1 ...Opens the circuit when temperature increases
- 2 ...Closes the circuit when temperature increases
- C ...Common

3 Put the shell back in place tightening the screw **A**

4 Use the enclosed spring **B** to lock the thermostat onto the pipe

5 In order to reset the thermostat, Push the button with an apt tool ( $\varnothing$  max 2,7mm) through the hole of the cap **A**

Note: Reset allowed for temperature values below  $T_{setpoint} - 15^{\circ}\text{C}$

For a correct installation it is recommended to apply contact paste between the sensing element and the tube

## EINBAU

### ⚠ACHTUNG!

Der nachstehend beschriebene Einbau ist ausschließlich von Fachleuten auszuführen unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der geltenden Gesetze.



Feststellen dass die Technische Daten vom Thermostat (Speisung, Kontaktleistung ... ) geeignet sind für die Einbau Situation.

1 Die Schraube **A** lockern und das Gehäuse abnehmen.

2 Die Elektrische Verbindungen realisieren durch Verwendung der vorgesehenen Klemmen.

### Klemmen:

- 1 ...Öffnet den Kreis bei Temperatur anstieg
- 2 ...schließt den Kreis bei Temperatur anstieg
- C ...Gemeinsamer Betrieb

3 Das Gehäuse wieder montieren und Schraube **A** festdrehen

4 Die zusätzliche Feder **B** verwenden um den Thermostat auf dem Rohr zu sichern

5 Für den Reset des Thermostaten, die Taste mit einem Werkzeug ( $\varnothing$  max 2,7mm) durch das Loch in Stopfen eindrücken **A**


Note: Reset erlaubt für Temperaturen weniger als  $T_{setpoint} - 15^{\circ}\text{C}$

Für eine Korrekte Installation ist es anzuraten eine Wärmeleitpaste zwischen den Fühlerelement und dem Leitungsrohr aufzubringen

## INSTALLATION

### ⚠ATTENTION!

Les opérations d'installation décrites ci- dessous doivent être faite exclusivement par personnel qualifié en respect des normes de sécurité et des dispositions des lois en vigueur.



Vérifier que les données techniques de l'appareil (tension d'alimentation, pouvoir de coupure, etc. ...) sont aptes au conditions d'installation.

1 Desserrer la vis **A** et enlever le couvercle

2 Faire les raccordements électriques avec l'utilisation des bornes spécifiques

### Bornes:

- 1 ...ouvre le circuit quand la température augmente
- 2 ...ferme le circuit quand la température augmente
- C ...commun

3 Remonter le couvercle en serrant la vis **A**

4 Utiliser le ressort **B** inclus pour fixer l'appareil au tube

5 Pour réarmer le thermostat, appuyer sur le bouton avec l'outil ( $\varnothing$  max 2,7 mm) par le trou du bouchon **A**.


Note: réarmement permis pour températures inférieures à  $T_{setpoint} - 15^{\circ}\text{C}$

Pour une installation correcte, il est avisé d'appliquer de la pâte conductive entre le capteur et le tube

## INSTALACIÓN

### ⚠ATENCIÓN!

Las operaciones de instalación siguientes deben ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado respetando las normas de seguridad y las disposiciones de las leyes vigentes.



Verifique que los datos de placa del termostato (tensión de alimentación, capacidad contactos, etc..) sean idóneos a las condiciones de instalación.

1 Destornille el tornillo **A**, y pues saque la tapa

2 Efectúe las conexiones eléctricas utilizando los bornes específicos

### Bornes:

- 1 ...abre el circuito cuando la temperatura sube
- 2 ...cierra el circuito cuando la temperatura sube
- C ...común

3 Fije la tapa atornillando el tornillo **A**

4 Utilice el muelle **B** adjunto para asegurar el termostato al tubo

5 Para resetear el termostato, pulse la tecla con utensilio ( $\varnothing$  max 2,7mm) a través del agujero del tapón **A**.

Nota: Reset permitido por temperaturas inferiores a  $T_{setpoint} - 15^{\circ}\text{C}$

Para una correcta instalación, se aconseja aplicar pasta térmica entre el sensor y el tubo

